Schalldämm-Maß nach DIN 52 210-3

Baumusterprüfung

Antragsteller: Jansen Tortechnik GmbH & Co KG
Am Wattberg 51, 26903 Surwold

Aufbau des Prüfgegenstandes:

KOPIE

Aufbau siehe Anlage 2 und Punkt 2 des Prüfberichtes

Bezeichnung des Verfahrens:
Prüfung DIN 52 210-03-M-L-P-W

Prüfdatum: 17.03.1998

Flächenbezogene Masse: 27 kg/m²

Prüffläche: 12 m²

Prüfräume:
Vol. V_S = 54 m³ , V_E = 46 m³
Zustand: leer

Art: Prüfstand DIN 52 210-P-W

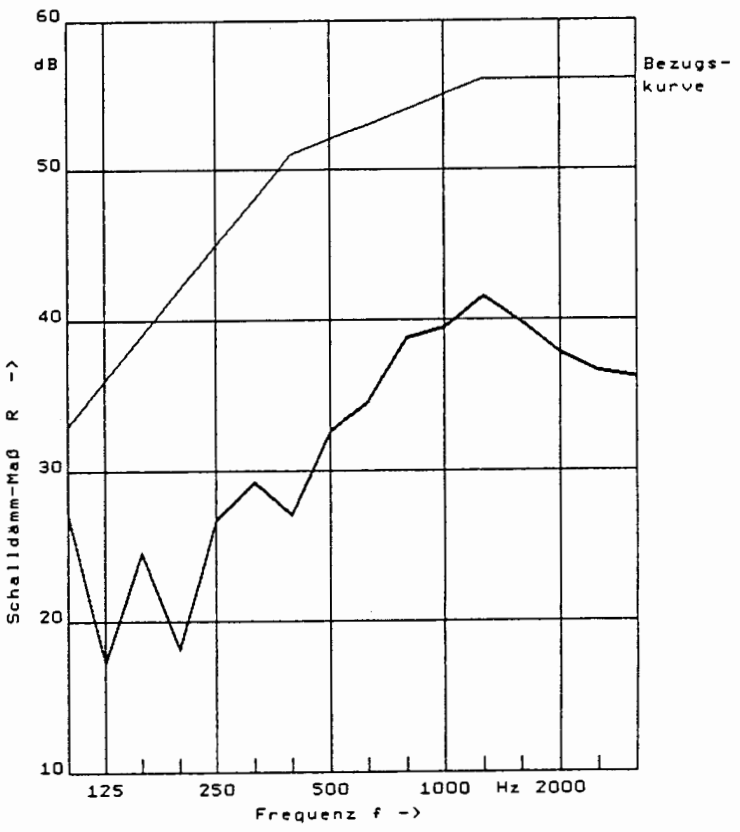

$R_{w,P}$ aus Diagramm

$R_{w,R} = R_{w,P} - 2$ dB

Bewertete Schalldämm-Maße	
Meßwert:	$R_{w,P}$ = 35 dB
Rechenwert:	$R_{w,R}$ = - dB

KOPIE

Nr. des Prüfberichtes: 2010/0108-DK/br

Braunschweig, den 20. April 1998

Anlage 1

Materialprüfanstalt f. d. Bauwesen MPA BS 2 Braunschweig

Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Beethovenstraße 52
D-38106 Braunschweig

Der Prüfstellenleiter

Dipl.-Phys. Paulmann